




CONECTOR DE COBRE PARA HASTE 5/8" OU 3/4"
 TIPO "CHCV"

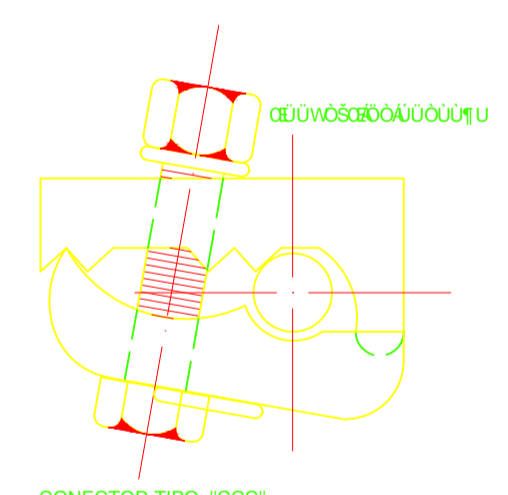

CONECTOR TIPO "CCC"
 PARA CABO # 3/0 e 4/0

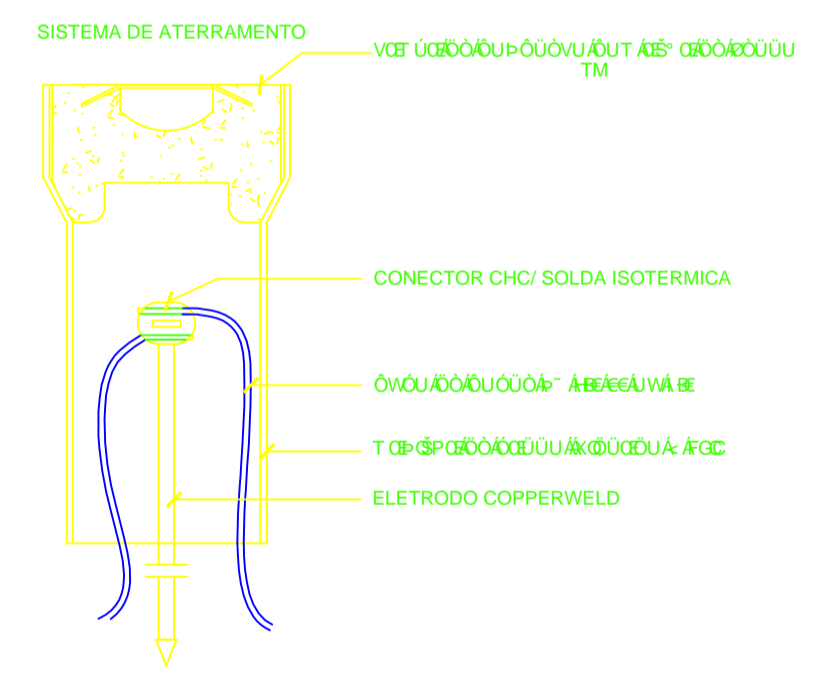


SISTEMA DE ATERRAMENTO

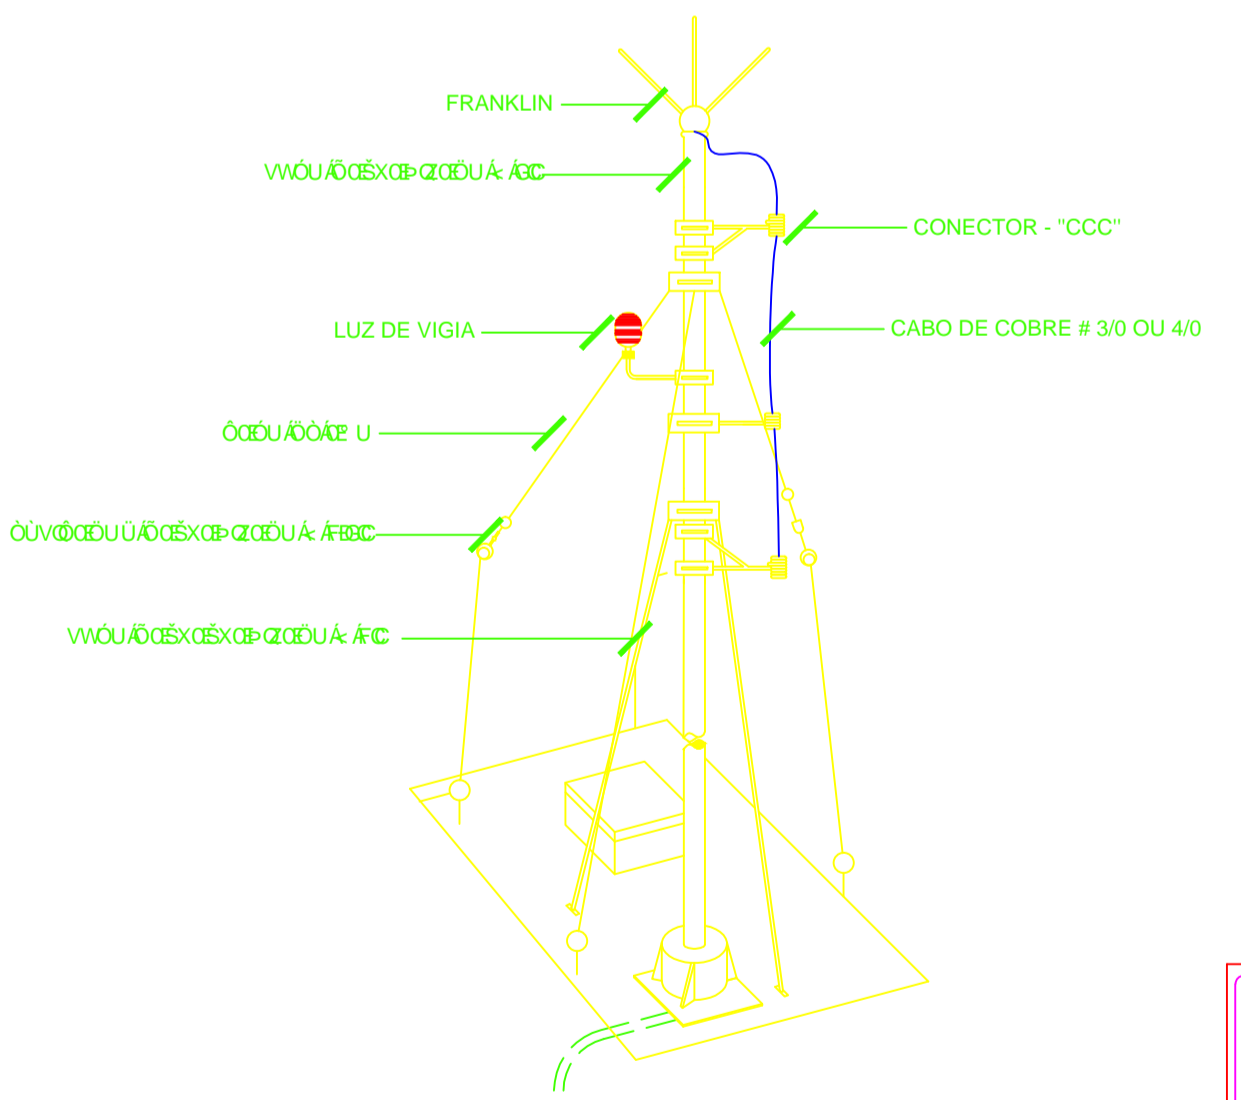


FRANKLIN
 CONECTOR "CCC"
 CABO DE COBRE # 3/0 OU 4/0
 LUZ DE VIGIA



ELETRODO DE TERRA
 3.00m

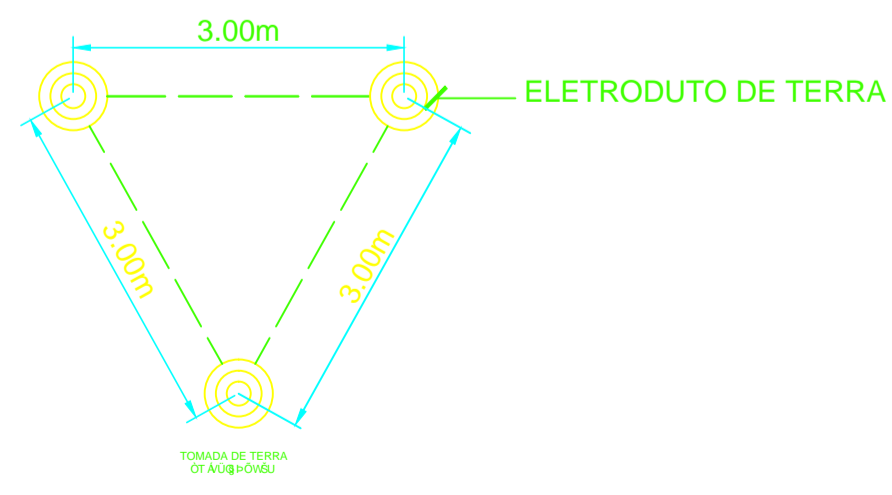

ELETRODUTO DE TERRA
 3.00m

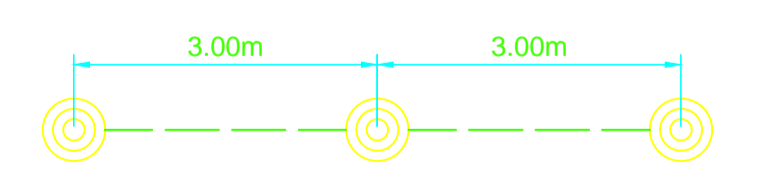

NOTA: PARA ELETRODOS DE 3.00m DE COMPRIMENTO
 O ESPAÇAMENTO DEVE SER 3.00m

Schuring & Schuring

Schuring & Schuring Ltda.

Escritório Técnico B.E.SCHURING - Projetos Estruturais
 Av. XV de Novembro, 489 - Porto 2o. Andar - Cuiabá MT
 Fone: (065) 3321.9959 - Fax: (065) 3323.5466 - Internet: Email - schuring@schuring.com.br

REVISÃO		DATA	PROJ.	DES.	VERIF.
EMISSÃO		DATA	PROJ.	DES.	VERIF.
DISCRIMINAÇÃO					
OBRA					
LUTI ADULTO LUTI INFANTIL LUTI NEONATAL CENTRO CIRURGICO FARMACIA ALMOXARIFADO MECROTÉRIO					
AUTORES DO PROJETO:					
BENEDITO ELISEU SCHURING			ANDRE LUIZ SCHURING		
CONTEUDO:					
PROJETO ELÉTRICO					
Diagrama Esquemático e Quadros					
DATA:		06/2016		FOLHA No.	
ESCALA:		INDICADA		VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA	
ARQUIVO		ARQUIVO		SPDA	
				01/01	