


06 DRENO - AR CONDICIONADO  
1/125

**Legenda**


Todos os dutos deverão ter inclinação de 1%

Todos os tudos de drenagem serão de ø25mm

Os joelhos para conexão do dreno da evaporadora deverão serem instalados a 4,00m do piso (Auditório e Recepção) e a 2,00m do piso (Sala de Administração)

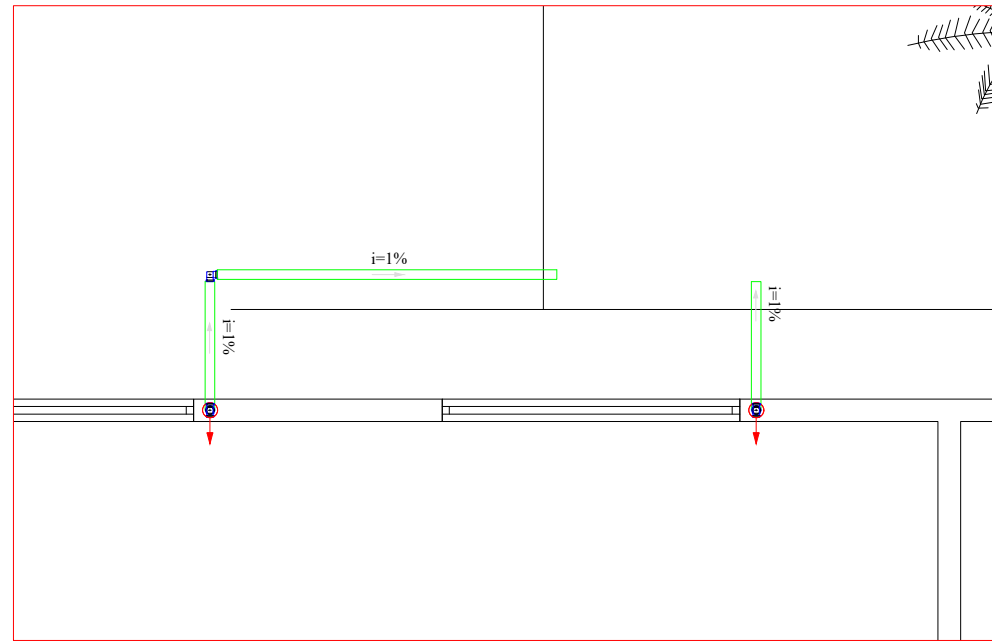

07 DETALHA 01  
1/50

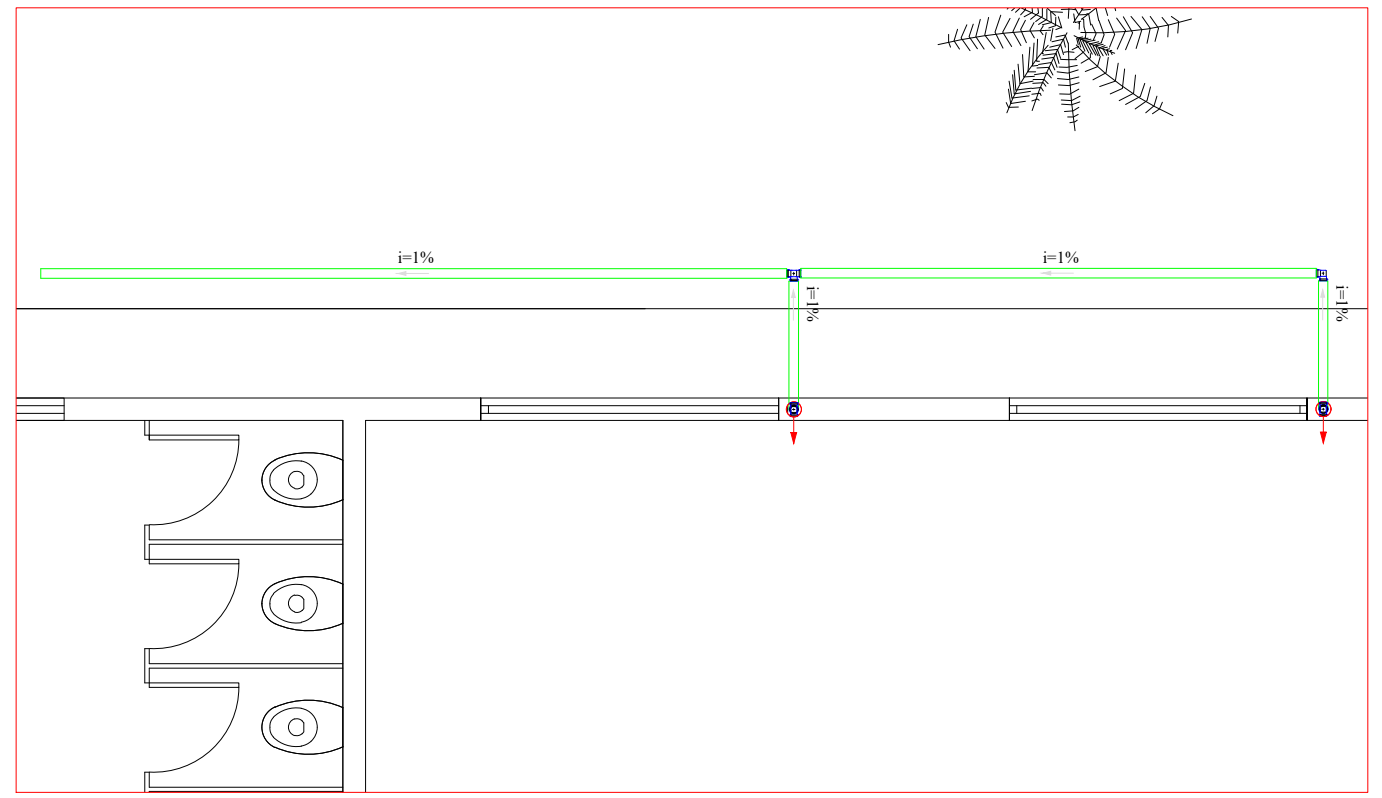

08 DETALHA 02  
1/50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT  
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

LOCALIZAÇÃO:	ASSUNTO:	DATA:	UNIDADE:	ESCALA:
RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, JARDIM ITORORÓ	DRENO AR CONDICIONADO	SET/2020	Metro	Indicada

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DO BLOCO  
DA EMEB SENHORA DIRCE DE LEITE CAMPOS

AUTOR DO PROJETO:

VITOR GUSTAVO VERHALEN  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 49989