



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
UNIDADE EXECUTORA LOCAL

Várzea Grande, 17 de Maio de 2022

CI nº 061/2022/SMVO/UEL

Ao Setor de Licitação

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa FAST TECNOLOGIA INDUSTRIAL – CP nº 03/2022

Prezados

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa Fast Tecnologia Industrial, enviado via e-mail no dia 13/05/2022, respondemos:


1 – “Bomba para lavagem dos filtros e bomba para recalque de Água tratada.”
Analisando a lamina “EXC-HID-DAE-ETA-RET-R0 _compressed” é ilustrado dois conjuntos de bombeamento, entendemos que um seria para lavagem dos filtros de areia e outra para recalque da água tratada, porem no memorial enviado encontramos apenas a bomba para lavagem dos filtros, é correto entendimento que para esse escopo a bomba de agua tratada está fora do objeto licitado?

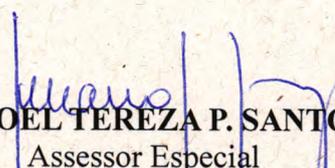
Resposta: Sim. Nesta licitação não está inclusa a bomba de recalque, apenas a de retrolavagem.

2- Item 3.2 – CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA, página 12/45
“Neste projeto a adutora de água bruta terá extensão total de 200,67 metros e será de PEAD com diâmetro de 400mm.”
Gostaria do esclarecimento de qual é a distância de bombeamento da adutora até a eta, pois nesse trecho do edital menciona uma distancia total de 200m, mas pela metragem nas laminas em dwg a distância ficaria em torno de 3.000m (3km). Como é uma diferença de distância considerável gostaria esclarecimento.

Resposta: A distância correta é de 3 km (3.000 metros).

Atenciosamente,


DYONI TOSHIO T. HATAQUEIAMA
Engenheiro Sanitarista


MANOEL TEREZA P. SANTOS
Assessor Especial

UEL-Unidade Executora Local
Av. Castelo Branco nº 2500 – Bairro: Água Limpa
CEP 78125-700 – Várzea Grande – MT